
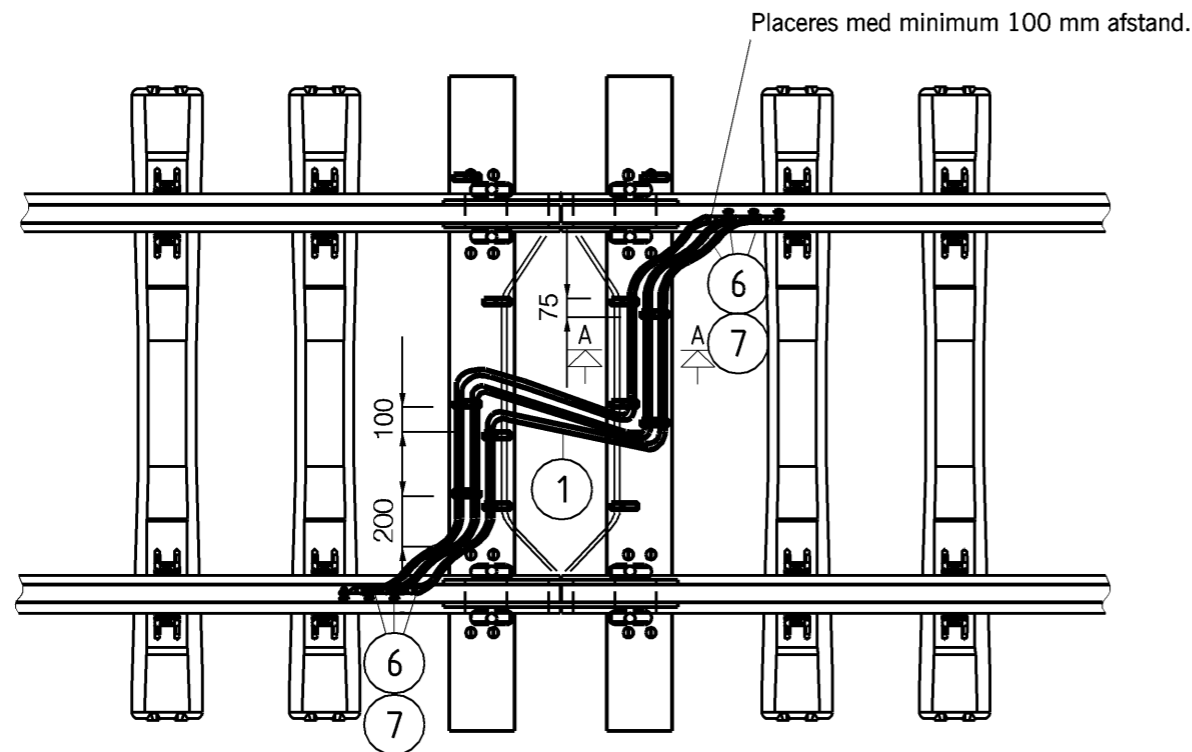


Tværforbinder
som den vises
på returledningsplan

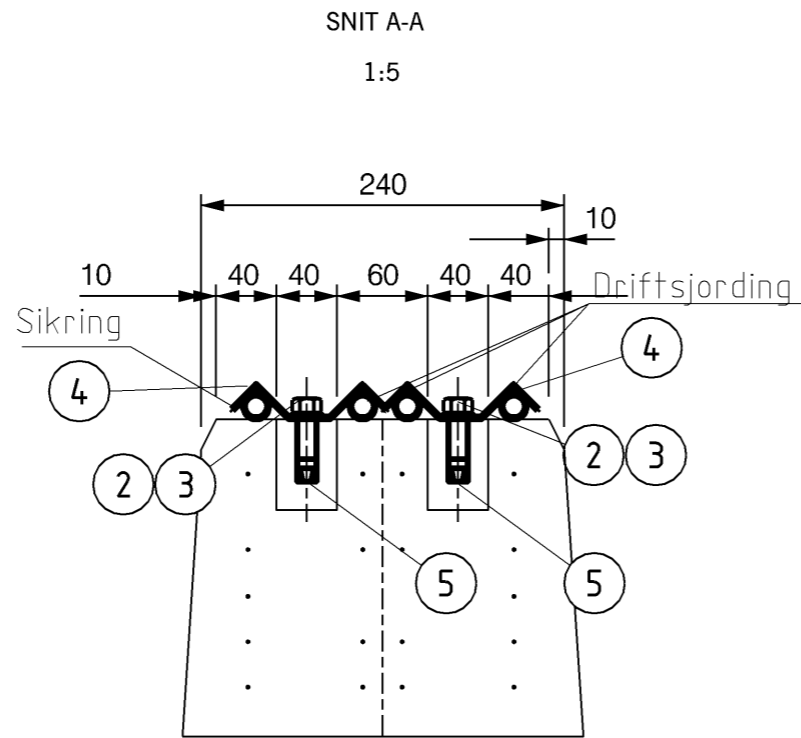

NOTE:

Ved montage af Hilti-slaganker anvendes bor \varnothing 12.
Det bores til dybde 41 mm.

Cembre monteres 100 mm fra andre tilledninger (sikring) og klæbestød.

6	Cembre AR 60 D	7		KN 253.21 Q 0566
6	Kabelsko 150mm ²	6		KN 258.21 Q 0565
20	Slaganker	5	elfzn, DIN 127B	Hilti HKD M10
10	Beslag	4		EN 244.65 R 7552
20	Fjederskive 10mm	3	elfzn, DIN 127B	
20	Sætskrue M10x16	2	elfzn, kval. 8.8	
3	150mm ² CU sort NOVTE 90 el. tilsvarende	1		
Stk	Emne	Pos	Matr.	Tegning nr.

	Verificeret	Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø	Projektering Atkins Danmark A/S Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S
	Afløser		
	1. udgave Dato og initialer	Seneste udgave Dato og initialer	Mål 1:1/1:5/1:30
Udarbejdet	30.04.2007 KFR	02.06.2008 JNIS	Tegningsnavn Driftsjording, S-bane Tværforbinder (spring) Centrale afsnit
Kontrolleret	30.04.2007 LLA	09.06.2008 SPS	
Godkendt	30.04.2007 VPE	23.06.2008 SVBR	
© Copyright Banedanmark	Sprog	Udgave 01.01 11.06.2008	Tegningsnr. FS 8016.0183.3
			Side/af sider 1/1